


RZUT TECHNICZNY KOTŁOWNI

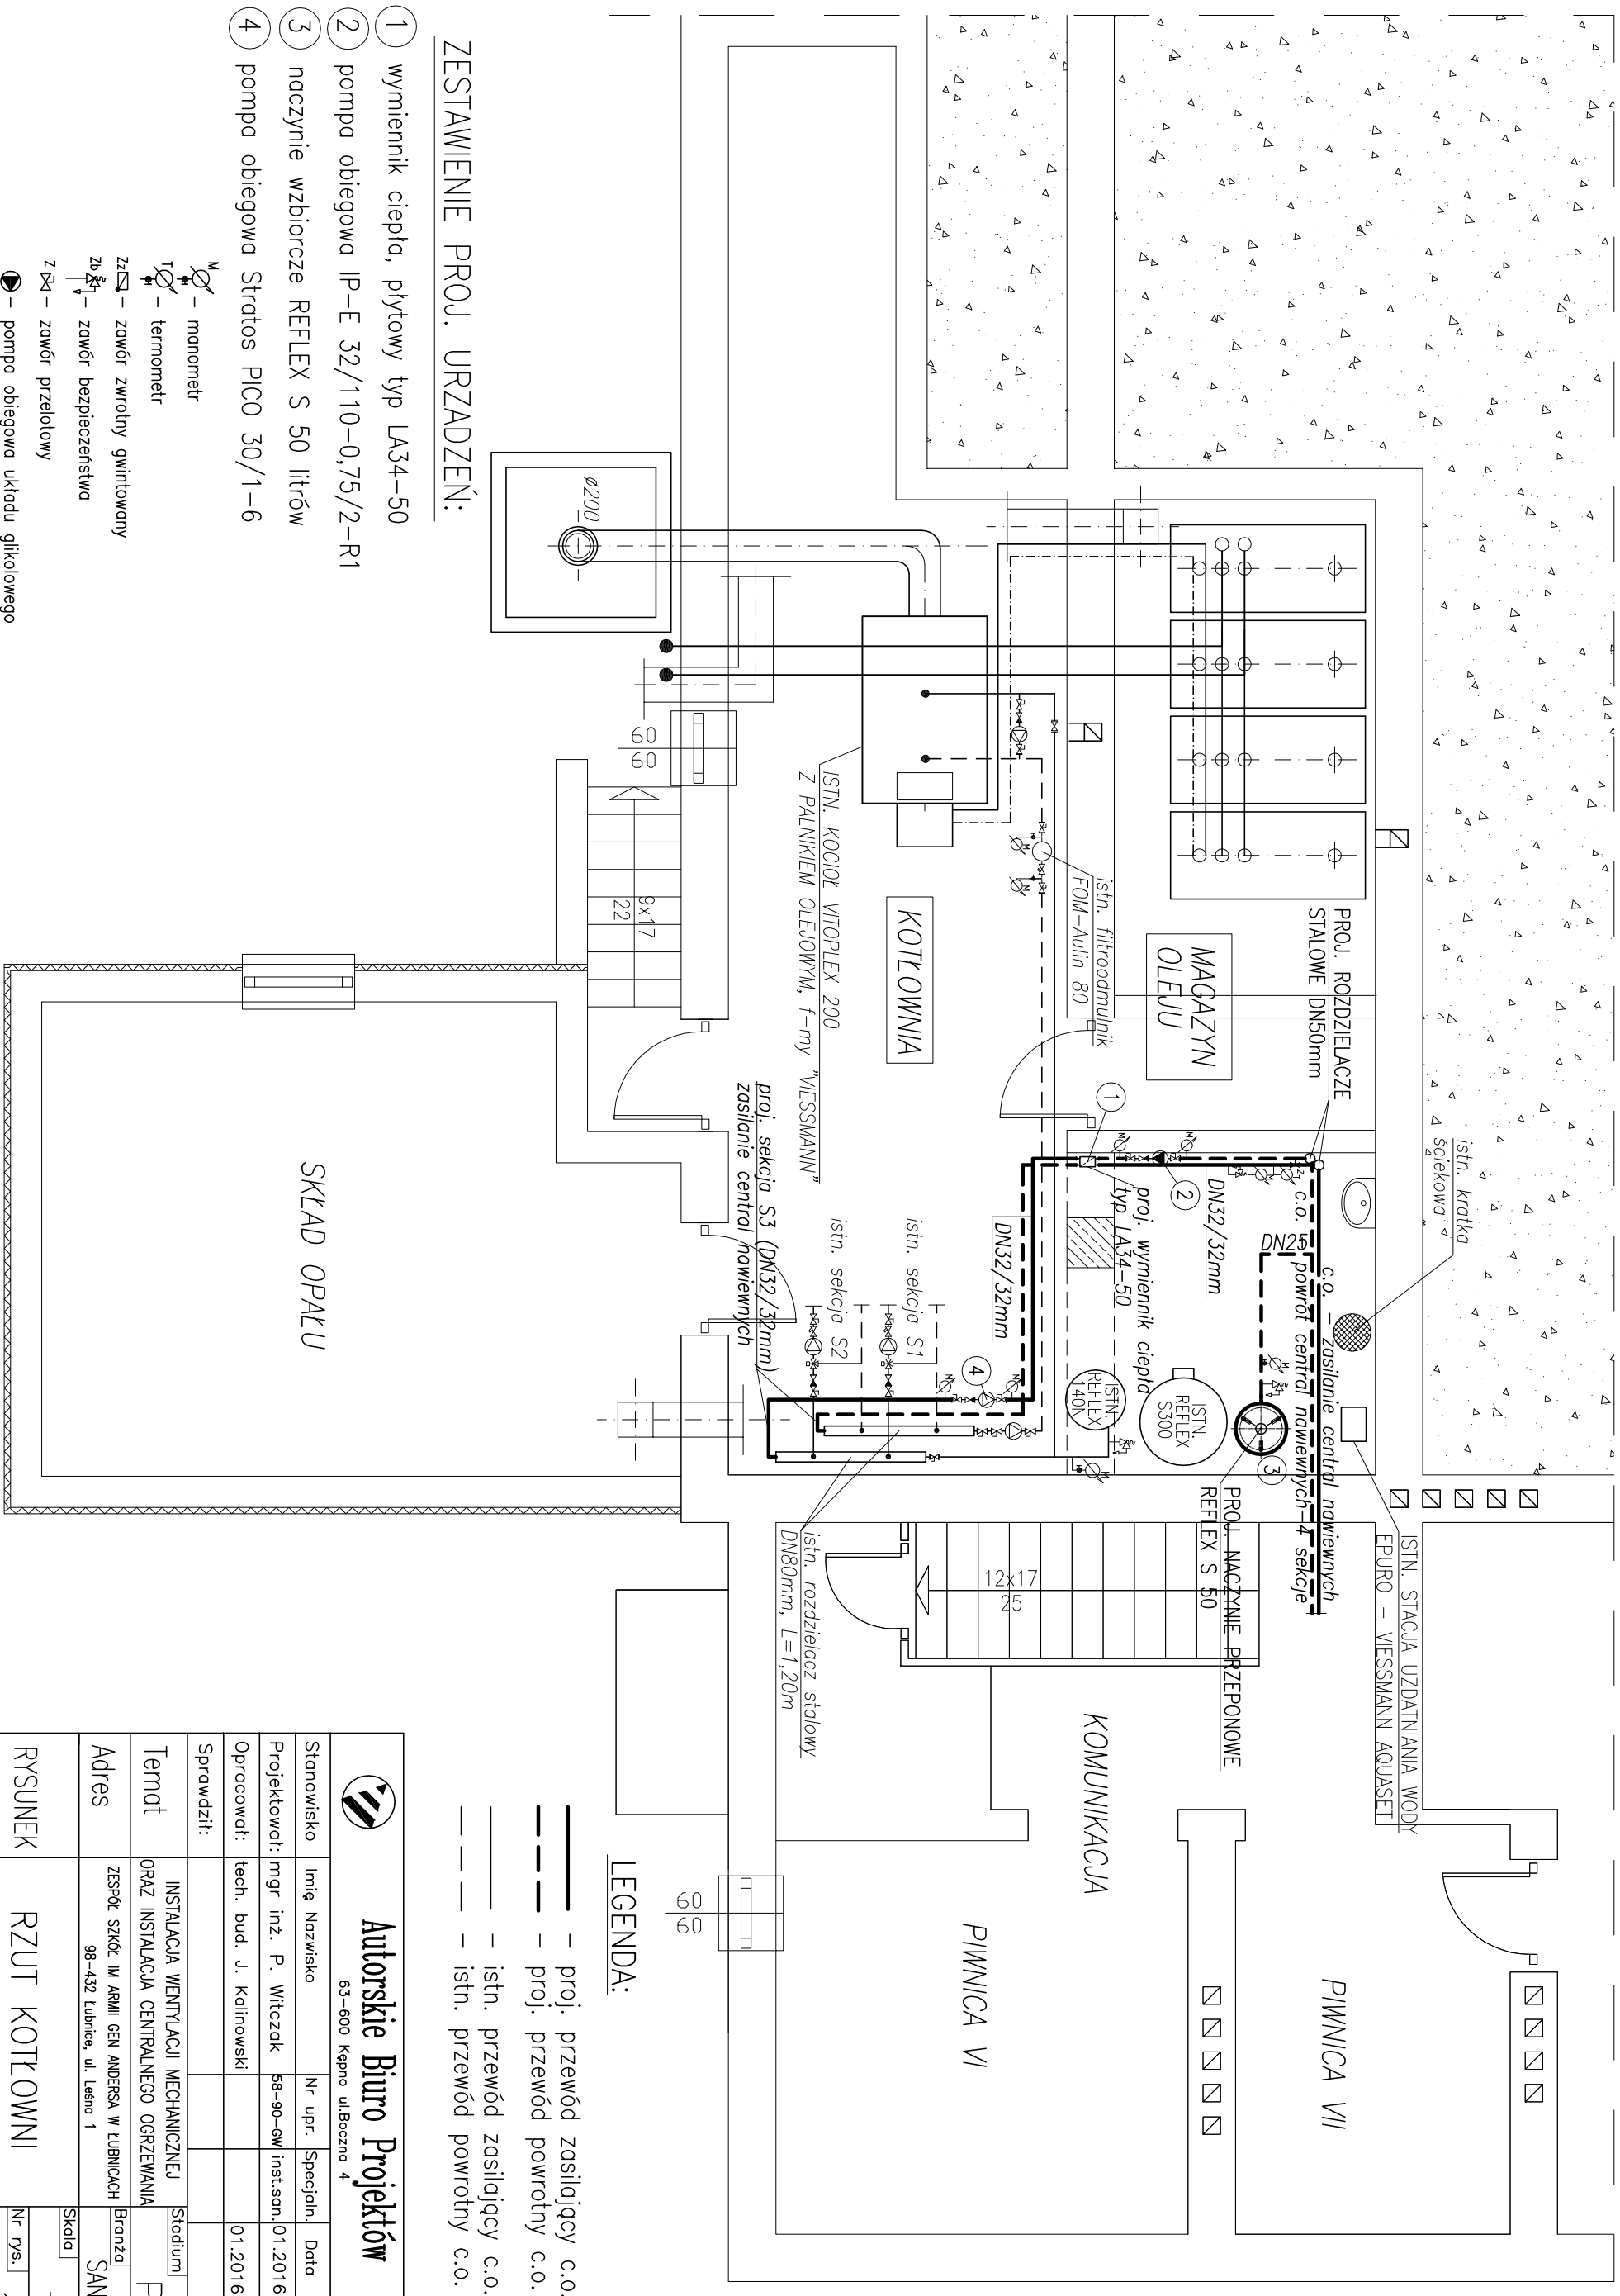


ZESTAWIENIE PROJ. URZĄDZEŃ:

- 1 wymiennik ciepła, płytowy typ LA34-50
- 2 pompa obiegowa IP-E 32/110-0,75/2-R1
- 3 naczynie wzbiorcze REFLEX S 50 litrów
- 4 pompa obiegowa Stratos PICO 30/1-6

- | | |
|--|---------------------|
| | manometr |
| | termometr |
| | zwót gwintowany |
| | zwót bezpieczeŃstwa |
| | zwót przelotowy |
| | pompa obiegowa |

LEGENDA:

- | | | |
|-----------|---|-------------------------------|
| — — — — — | — | proj. przewód zasilający c.o. |
| — — — — — | — | proj. przewód powrotny c.o. |
| — — — — — | — | istn. przewód zasilający c.o. |
| — — — — — | — | istn. przewód powrotny c.o. |

<div></div> <div><h1>Autorskie Biuro Projektów</h1><p>63-600 Kąpno ul.Boczna 4</p></div>					
Stanowisko	Imię Nazwisko	Nr upr.	Specjaln.	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. P. Witeczak	58-90-GW	inst.san.	01.2016	
Opracował:	tech. bud. J. Kolinowski			01.2016	
Sprawdził:					
Temat	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		Stadium	P.B.	
Adres	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM ARMI GEN ANDERSA W LUBNICACH 98-432 Lubnice, ul. Leśna 1		Branda	SAINTARNA	
RYSUNEK	RZUT KOTŁOWNI	Skala		---	
		Nr rys.		1/CO	